

İÇ ÜNİTE	DIŞ ÜNİTE	ERP PERFORMANS BİLGİLENDİRME TABLOSU
509410 A	509411 A	

Ürün Fonksiyonu	
Soğutma	Evet
Isıtma	Evet

SEMBOL	DEGER	BIRIM
--------	-------	-------

Tasarım Yükü (Pdesign)			
Soğutma	Pdesignc	2,78	kW
Isıtma / Ortalama	Pdesignh	3,08	kW
Isıtma / Ilıman	Pdesignh	x,x	kW
Isıtma / Soğuk	Pdesignh	x,x	kW

İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma kapasite deklarasyonları

Tj=35°C	Pdc	2,78	kW
Tj=30°C	Pdc	2,01	kW
Tj=25°C	Pdc	1,68	kW
Tj=20°C	Pdc	1,47	kW

İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları

Tj=-7°C	Pdh	2,61	kW
Tj=2°C	Pdh	1,57	kW
Tj=7°C	Pdh	1,14	kW
Tj=12°C	Pdh	1,04	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	2,35	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	2,62	kW

İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları

Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW

Isıtma fonksiyonu bilgileri en az bir ısıtma iklim bölgesine göre (Ortalama, Ilıman ya da Soğuk bölge) deklere edilmesi gerekmektedir

Ortalama (Zorunlu)	Evet
Ilıman (Opsiyonel)	Hayır
Soğuk (Opsiyonel)	Hayır

SEMBOL	DEGER	BIRIM
--------	-------	-------

Sezonlar Verim			
Soğutma	SEER	6,21	-
Isıtma / Ortalama	SCOP/A	3,61	-
Isıtma / Ilıman	SCOP/W	x,x	-
Isıtma / Soğuk	SCOP/C	x,x	-

İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma verimlilik deklarasyonları

Tj=35°C	EERd	4,20	-
Tj=30°C	EERd	9,63	-
Tj=25°C	EERd	9,63	-
Tj=20°C	EERd	9,79	-

İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları

Tj=-7°C	COPd	2,44	-
Tj=2°C	COPd	3,46	-
Tj=7°C	COPd	4,94	-
Tj=12°C	COPd	5,56	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	2,33	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	2,50	-

İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları

Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-

İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları

Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=-15°C	Pdh	x,x	kW

Bivalent Sıcaklığı

Isıtma / Ortalama	Tbiv	-6,00	°C
Isıtma / Ilıman	Tbiv	x	°C
Isıtma / Soğuk	Tbiv	x	°C

Çevrim Kapasite Aralığı

Soğutma	Pcycc	x,x	kW
Isıtma	Pcyh	x,x	kW

Soğutmadüzeltilme katsayısı	Cdc	0,25	-
-----------------------------	-----	------	---

Diğer Modlardaki Güç Tüketim Değerleri

Kapalı modda	P _{OFF}	0	kW
Standby modu	P _{SB}	5,00	kW
Termostat-Kapalı Modu	P _{TO}	10,00	kW
Karter Isıtıcı Modu	P _{CK}	0	kW

Kapasite Kontrol Metodu

Sabit Devirli	Hayır
Kademeli	Hayır
Değişken devirli	Evet

Daha fazla bilgi için iletişim adresi

Beko Çağrı Merkezi / 444 1 404
Diğer Numara: (0216) 585 8 404
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: BEKO Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları

Tj=-7°C	COPd	x,x	-
Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=-15°C	COPd	x,x	-

Çalışma Limit Sıcaklığı

Isıtma / Ortalama	Tol	-12,00	°C
Isıtma / Ilıman	Tol	x	°C
Isıtma / Soğuk	Tol	x	°C

Çevrim Verimlilik Aralığı

Soğutma	EERcyc	x,x	-
Isıtma	COPcyc	x,x	-

Isıtma düzeltme katsayısı	Cdh	0,25	-
---------------------------	-----	------	---

Yıllık Güç Tüketimi Değerleri

Soğutma	Q _{CE}	145	kWh/a
Isıtma / Ortalama	Q _{HE}	1259	kWh/a
Isıtma / Ilıman	Q _{HE}	x	kWh/a
Isıtma / Soğuk	Q _{HE}	x	kWh/a

Diğer Değerler


Ses gücü seviyesi (İç / Dış)	57	65	dB(A)
Sera gazı potansiyeli (GWP)	1778		
Hava Debisi (İç /Dış)	720	1620	m3/h



İÇ ÜNİTE
509410 A

DIŞ ÜNİTE
509411 A

ENERJİ ETİKETİ

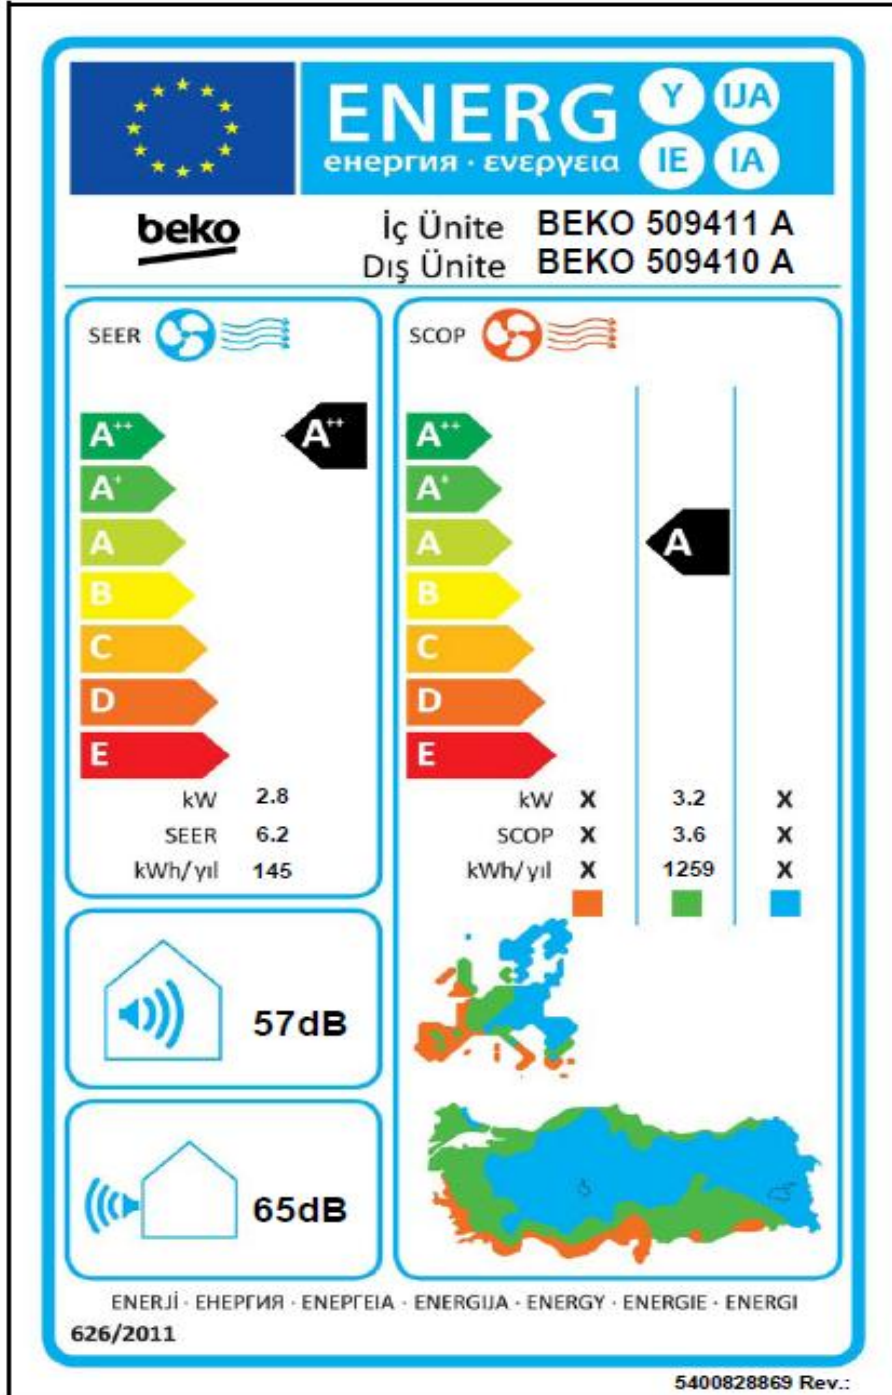

beko